

Hinweise zum Tiefbau in Eigenleistung

Die Erstellung der Leitungsgräben wird üblicherweise durch die Harz Energie Netz GmbH bzw. einem beauftragten Unternehmen durchgeführt. Der Anschlussnehmer hat aber auch die Möglichkeit, die Tiefbauarbeiten auf dem Grundstück nach der Vorgabe der Harz Energie Netz GmbH selbst auszuführen. Bei der Erstellung des Leitungsgrabens ist zu beachten, dass am Tag der Verlegung des Netzanschlusses, dieser umgehend abgesandet (Sand Körnung 0/3) werden muss.

Die Nutzung eines gemeinsamen Grabens für mehrere Versorgungsleitungen ist nach Abstimmung mit allen Beteiligten möglich. Die Koordination erfolgt durch den Anschlussnehmer.

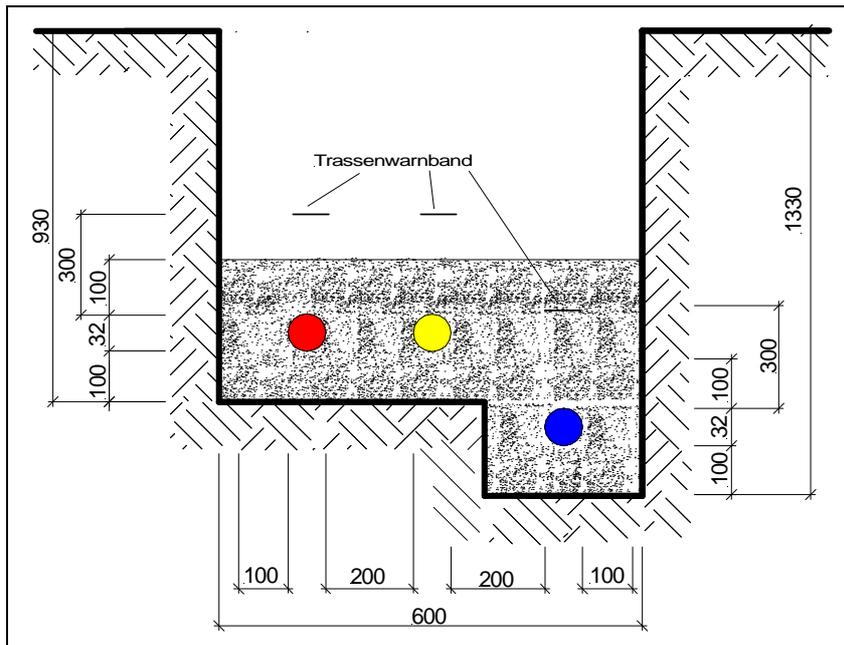


Bild 1: Grabenprofil bei drei Gewerken

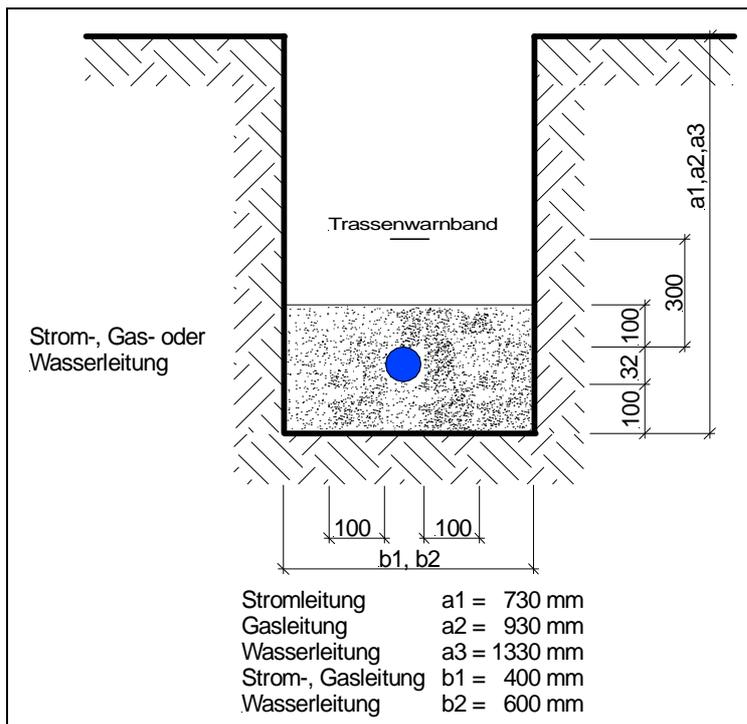


Bild 2: Grabenprofil bei einem Gewerk

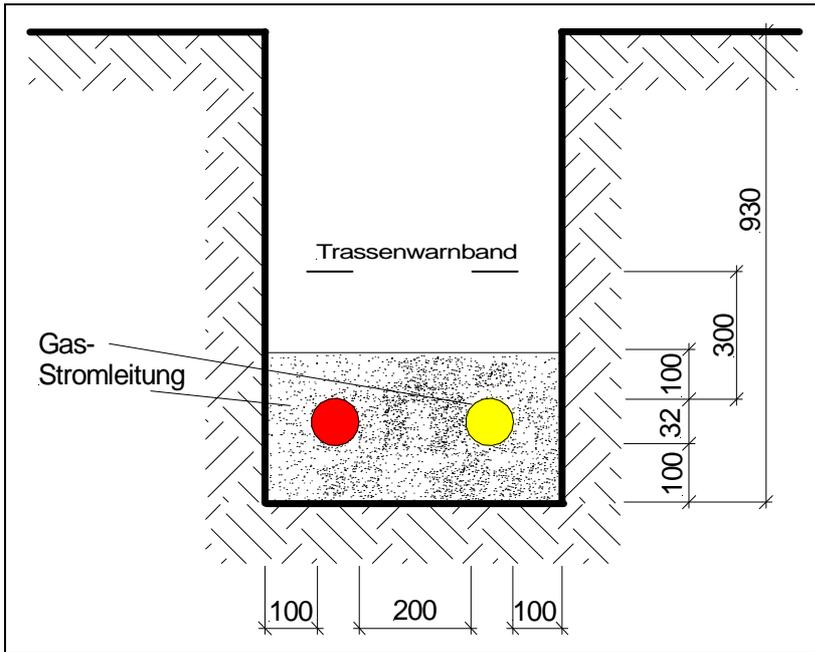


Bild 3: Grabenprofil bei Strom und Gas

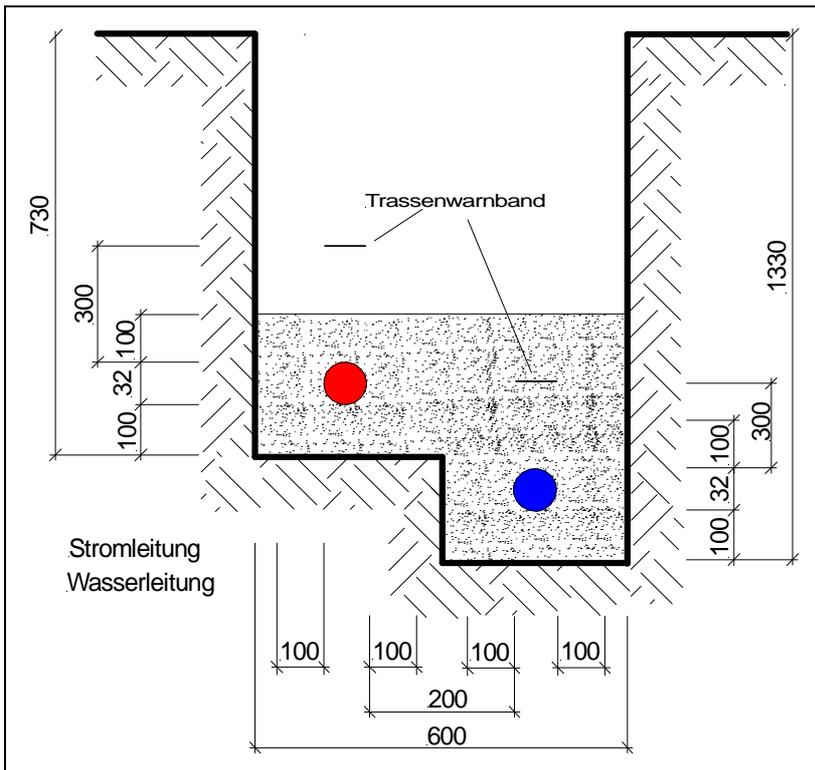


Bild 4: Grabenprofil bei Strom und Wasser

Für das Einführen der Versorgungsleitungen in das Gebäude wird am Gebäude ein Kopfloch benötigt.

Hierfür ist ein Kopfloch von der Größe 1,0 m x 1,5 m zu erstellen, sofern die Tiefbauarbeiten auf dem Grundstück in Eigenleistung erbracht werden.

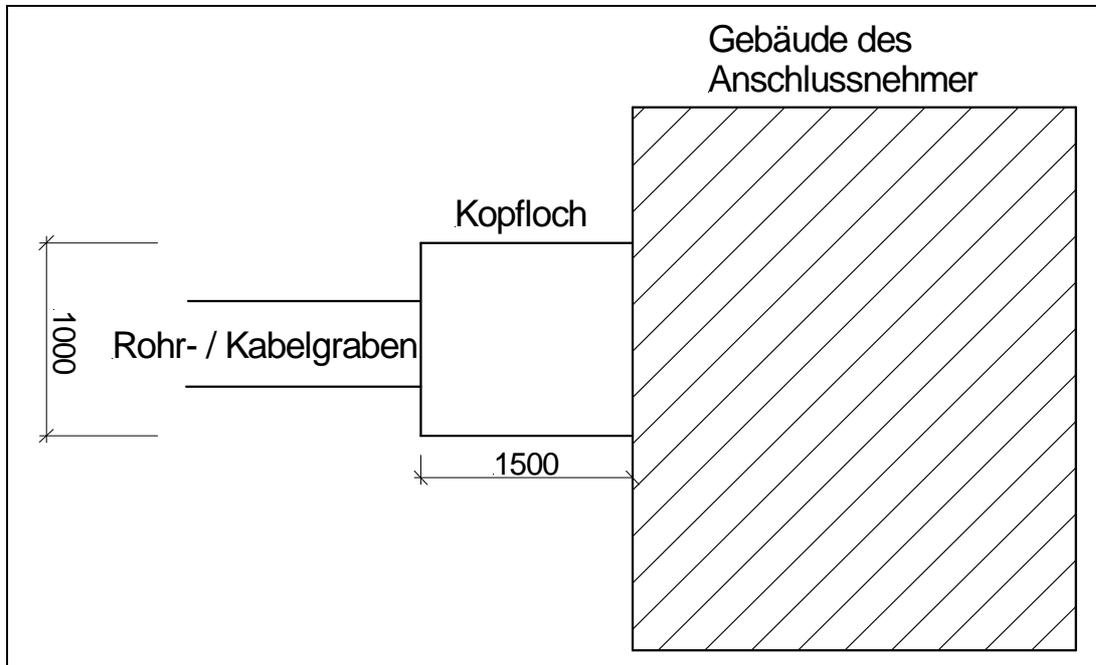


Bild 5: Kopfloch am Gebäude des Anschlussnehmers